
Domekt R 300 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	288
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	80
Atskaitos srautas, m^3/s	0,056
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,32
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/14,5
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,2
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	80
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	32
Garso galia, Lwa, dBA	40
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	30
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	237×230×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	630×280×1090
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	56










Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

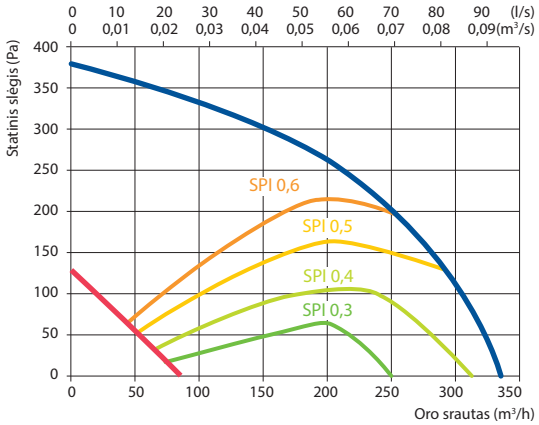

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-160
Freoninis aušintuvas		DCF-0,4-3
Šalčio mašina		MOU-12HFN8+KA8140

Montavimo padėtys




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,3	15,6	16,5	17,4	18,2	22,5	23,4	24,2


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R2)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

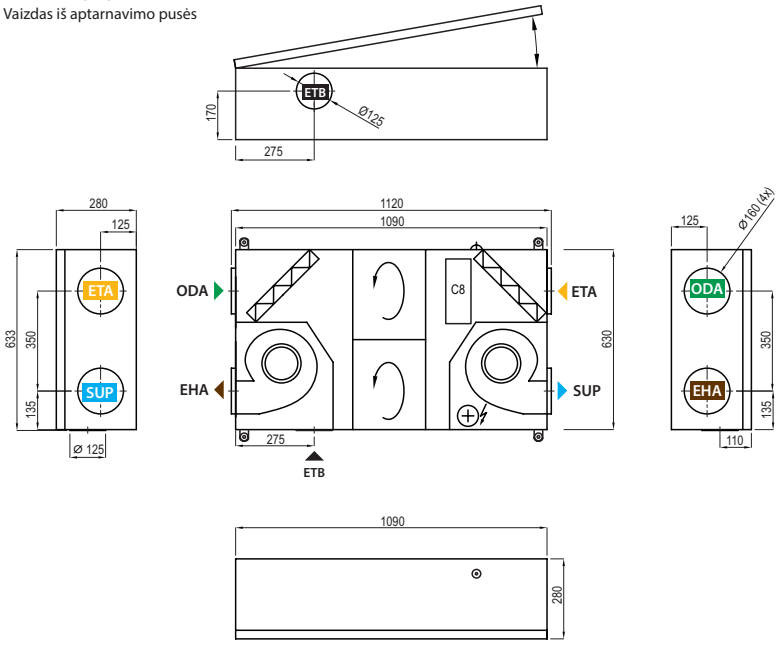

Kairinis (L1)

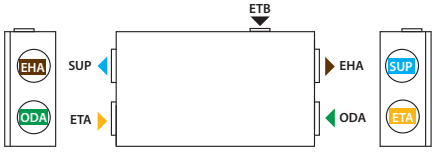

ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.