
Domekt CF 400 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	406
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	113
Atskaitos srautas, m^3/s	0,079
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, $W/(m^3/h)$	0,28
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	88
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/5,1
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/10,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	8,1
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	113
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	45
Garso galia, Lwa, dBA	45
Garso slėgis, L_{pA}, dBA, (3 m)	34
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	350×220×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	585×750×598
Priežiūros erdvė, mm	750
Masė, kg	55



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

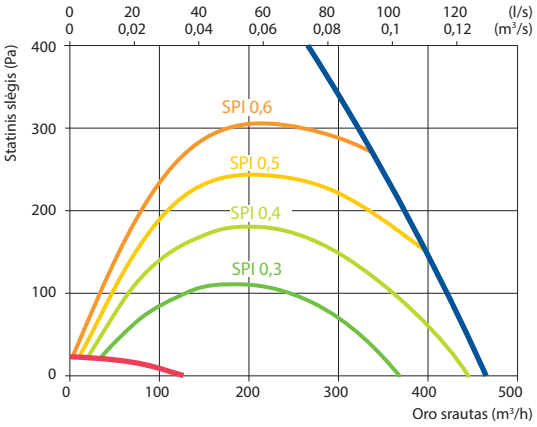


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio*, °C	18,2*	18,8*	19,4*	19,4*	19,4	22,4	22,9	23,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.
* Skaičiavimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.


Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-160
Freoninis aušintuvas		DCF-0,4-3
Freoninis aušintuvas		MOU-12HFN8+KA8140

Dešininis (R1)

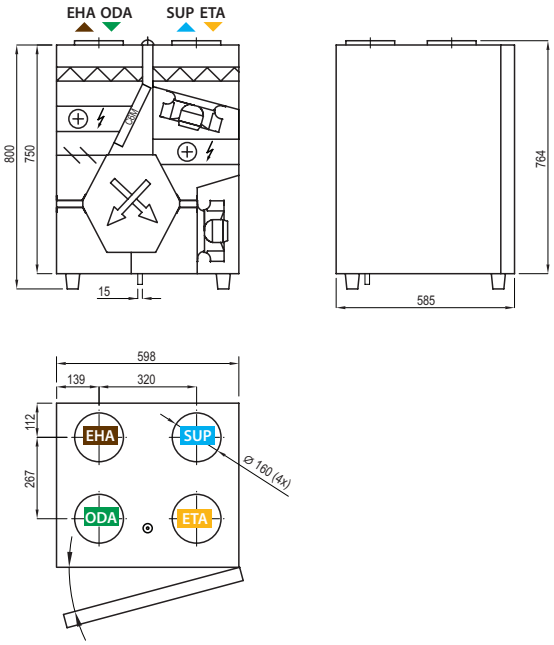

Kairinis (L1)



- **ODA** – iš lauko imamas oras
- SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ETA – iš patalpų šalinamas oras
- **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.