

Domekt R 150 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	154
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	43
Atskaitos srautas, m^3/s	0,03
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,34
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/13,6
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	17
Garso galia, Lwa, dBA	43
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	32
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	225×172×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	460×280×780
Priežiūros erdvė, mm	780
Masė, kg	29










Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

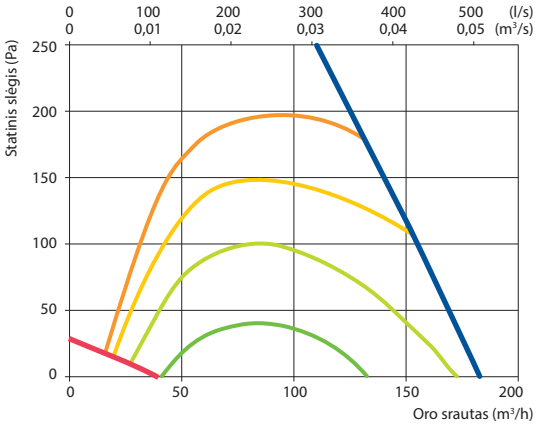

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-160+LF230/CM230
Uždarymo sklendė	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-160
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-160

Montavimo padėtys




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

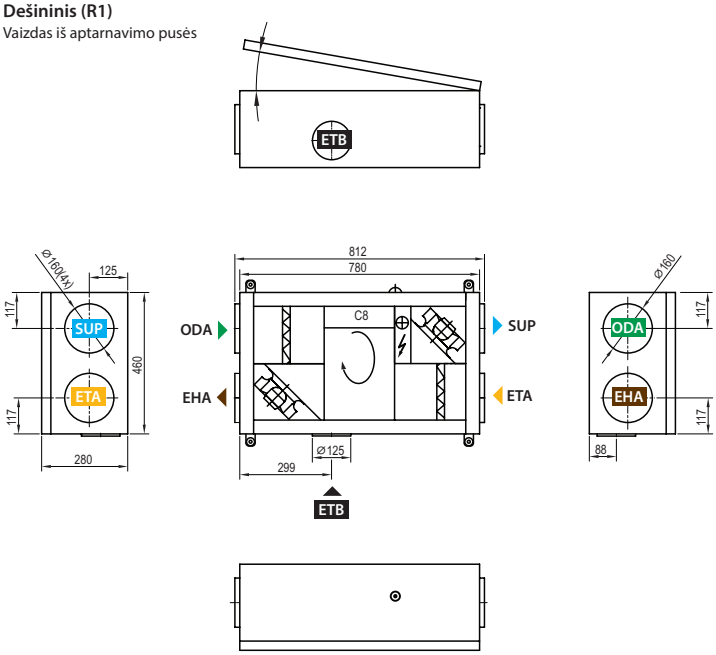

Kairinis (L1)

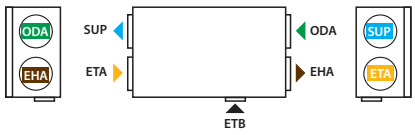

ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.